


Netzgebiet Winterlingen

- ② optional
- ③ Betriebsmittel gemäß VDE-AR-N 4105
- ④ Lastmanagementmodul LMM-2540/PL zur Montage auf Schiene 35mm DIN oder Dreipunktbefestigung

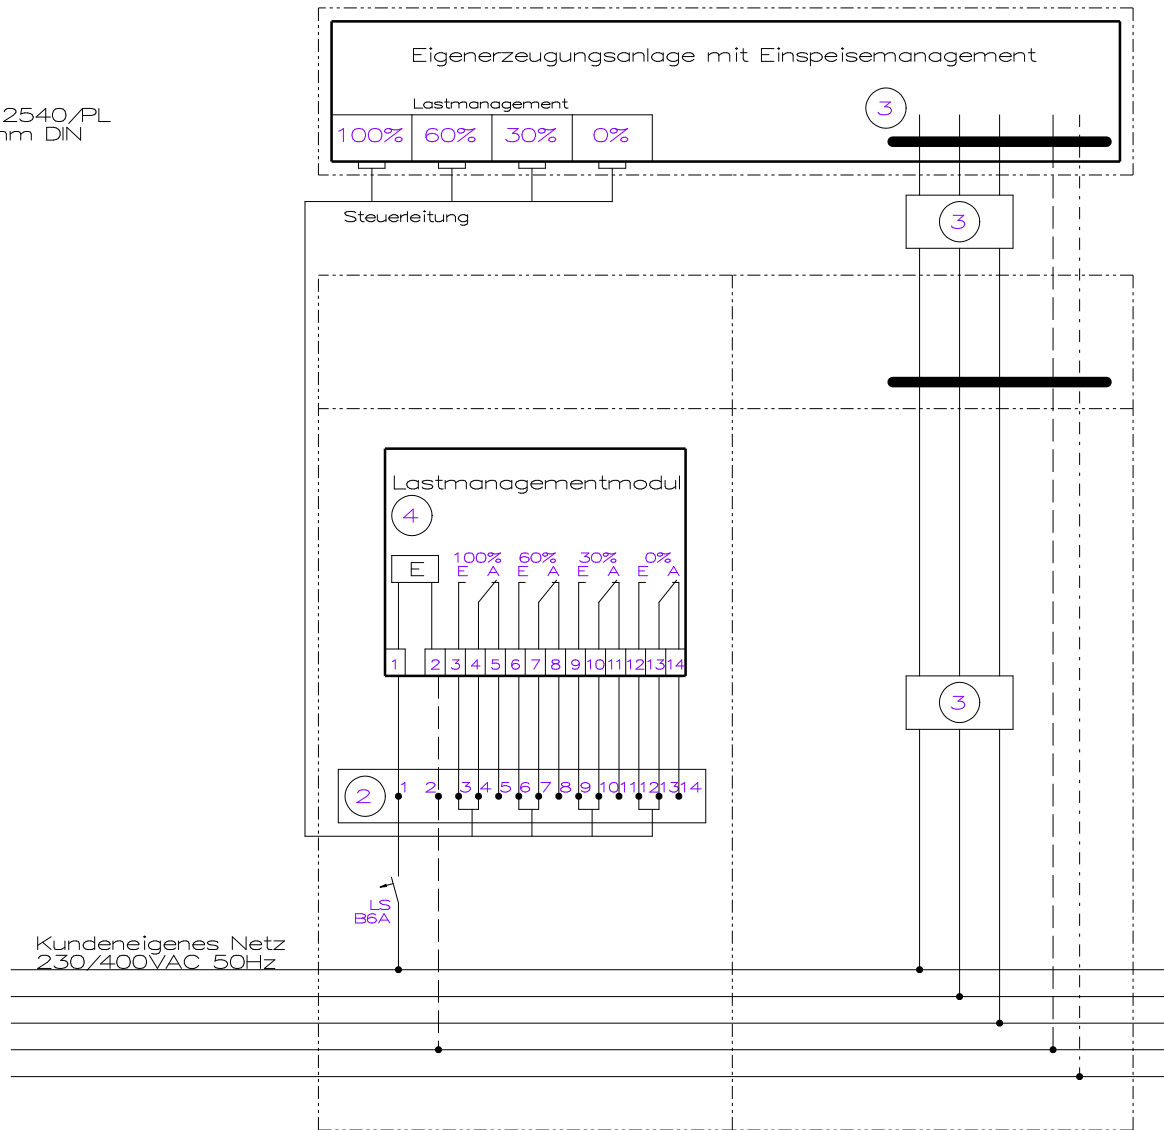

Verdrahtung und Installation mit Lastmanagementmodul bauseits

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Projekt		
1	8342352 Änd. Winterl.	10.02.2014	Theumer/RS	gez.	10.02.2014	K. Theumer	ALBSTADTWERKE	
			gepr.	10.02.2014	R. Schatz	ENERGIE FÜR DIE REGION		Blatt 1
						Blackschaltbild Niederspannungsmessung mit Wandler nach EEG (<100 kW)	Projekt	Einspeisemanagement Winterlingen
						Erst. Datum 24.02.2012	Plannummer	SAP - PM
								1
								Bl.